

Date d'édition : 04.02.2026



Ref : 727115

Module 4 relais 230V - 5 A, tension de commande 10 V, 30 mA CC


Extension pour une expérience supplémentaire avec le condensateur de démarrage contrôlé par la vitesse ou le courant par le système d'essai de la machine.

Plaque avec 4 relais à commander par:

727110 Power Analyser CASSY Plus,

7731900 Test machine CASSY 0,3

7732900 Test machine CASSY 1,0

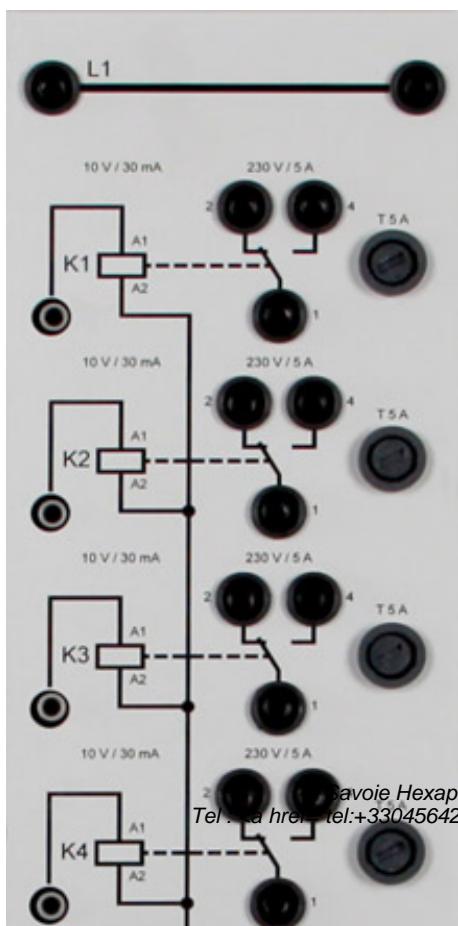

SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.

Le Gavoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : [+330456428070](tel:+330456428070) | Fax : [+330456428071](tel:+330456428071)
leybold-didactiques.fr